

SK - Vyhlásenie zhody č. 04/08/04 – LAUFEN CZ

CSK

Podpísaný zástupca

výrobca: LAUFEN CZ s.r.o.  
V Tůních 3/1637  
120 00 Praha 2  
Česká republika

výrobne: LAUFEN CZ s.r.o. Praha  
prevádzka Znojmo  
Průmyslová 14  
670 40 Znojmo  
Česká republika

týmto vyhlasuje, že výrobok: **keramické záchodové misy** značky Jika sú v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z . o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje tieto normy:

- STN 72 4801:1979 Výrobky zdravotnickej keramiky. Názvy a definície
- STN 72 4840:1985 Výrobky zdravotnickej keramiky. Všeobecné technické požiadavky
- STN 72 4841:1993 Výrobky zdravotnickej keramiky. Skúšobné metódy
- STN EN 997:2001 Záchodové misy so zabudovaným zápachovým uzáverom
- STN EN 33:2004 Záchodové misy stojace na podlahe s pevne pripojenou splachovacou nádržou. Rozmery pripájacích otvorov
- STN EN 34:1993 Záchodové misy nástenné s pevne pripojenou nádržou. Pripojovacie rozmery
- STN EN 37:2001 Záchodové misy stojace na podlahe s voľným prítokom vody. Rozmery pripájacích otvorov
- STN EN 38:1993 Záchodové misy nástenné, s voľným prítokom vody. Pripojovacie rozmery

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške
<b>Rozmery a deformácie (mm)</b>		Protokol o zkouškách č. 030-027319, č. 030-028057
- rozmer $d_1$	55 +3 -1	
- rozmer $e_1$	≥ 25	
- rozmer h	345 +15 -25	
- rozmer $d_5$	102 ±5	
- rozmer i	≥ 40	
- rozmer k	≥ 150	
- rozmer t	180 +15 -10	
- rozmer $q_1$	140 ±25	
- rozmer q	40 ±20	
- rozmer $d_6$	15 ±2	
- rozmer m	155 ±10	
- rozmer l	430 ±1	
- pokles vonkajšieho obvodu splachovacieho venca	≤ 5	
- deformácia dosadacej plochy	≤ 5	
<b>Nasiakavosť (%)</b>	priemer ≤ 0,5	
<b>Chemická odolnosť</b>	bez stopy po čiare nanesej ceruzkou	
<b>Tepelná odolnosť</b>	bez trhlin a prasklín po ohriati a následnom ochladiení	
<b>Funkčné vlastnosti</b>	- priemer nezmáčanej plochy ≤ 50 cm <sup>2</sup> - toaletný papier spláchnutý min. 4 krát z 5 pokusov - bez striekania vody cez okraj misy - priem. množstvo vody po spláchnutí ≥ 2,8 l	

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Keramické záchodové misy sú vyrábané vytvarovaním, vysušením, striekaním glazúry na povrch polotovaru a následným výpalom, kde výrobok získa konečný tvar a vlastnosti.

Keramické záchodové misy sú výrobky z keramického materiálu umiestňované v zdravotníckych, obytných, verejných a priemyselných budovách a v dopravných prostriedkoch slúžiacie k osobnej hygiene človeka a k umývaniu predmetov. Keramické záchodové misy sú výrobky určené pre príjem fekálií, splaškových vôd, toaletného papiera a splachovacej vody do kanalizácie.


Názov a adresa skúšobného laboratória, ktoré vykonalo skúšky:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0300 Plzeň, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.1

Praha, 26.08.2004

Meno a funkcia oprávneného pracovníka: Juan Serra – jednatel společnosti

Podpis:

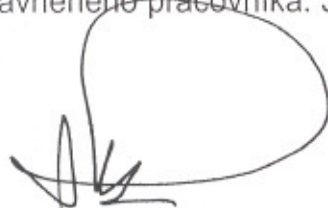

Pečiatka:

**LAUFEN**  
LAUFEN CZ spol. s r. o. ©  
V Tůňích 3/1637, 120 00 Praha 2  
IČO: 25758691, DIČ: 002-25758691

LAUFEN CZ s.r.o.  
V Tůňích 3/1637  
120 00 Praha 2, Česká republika

Telefon: +420-2-963 377 11  
Fax: +420-2-963 377 12  
www.laufen.cz

IČO: 25758691  
DIČ: 002-25758691